


OZNACZENIA:

G1;G2;G3;G4;G5 - podpory pod rurociąg

UWAGI:

1. Rys. rozpatrywać łącznie z rys. nr
2. Podpory pod rurociągi wg proj. br. budowl.-konstr.

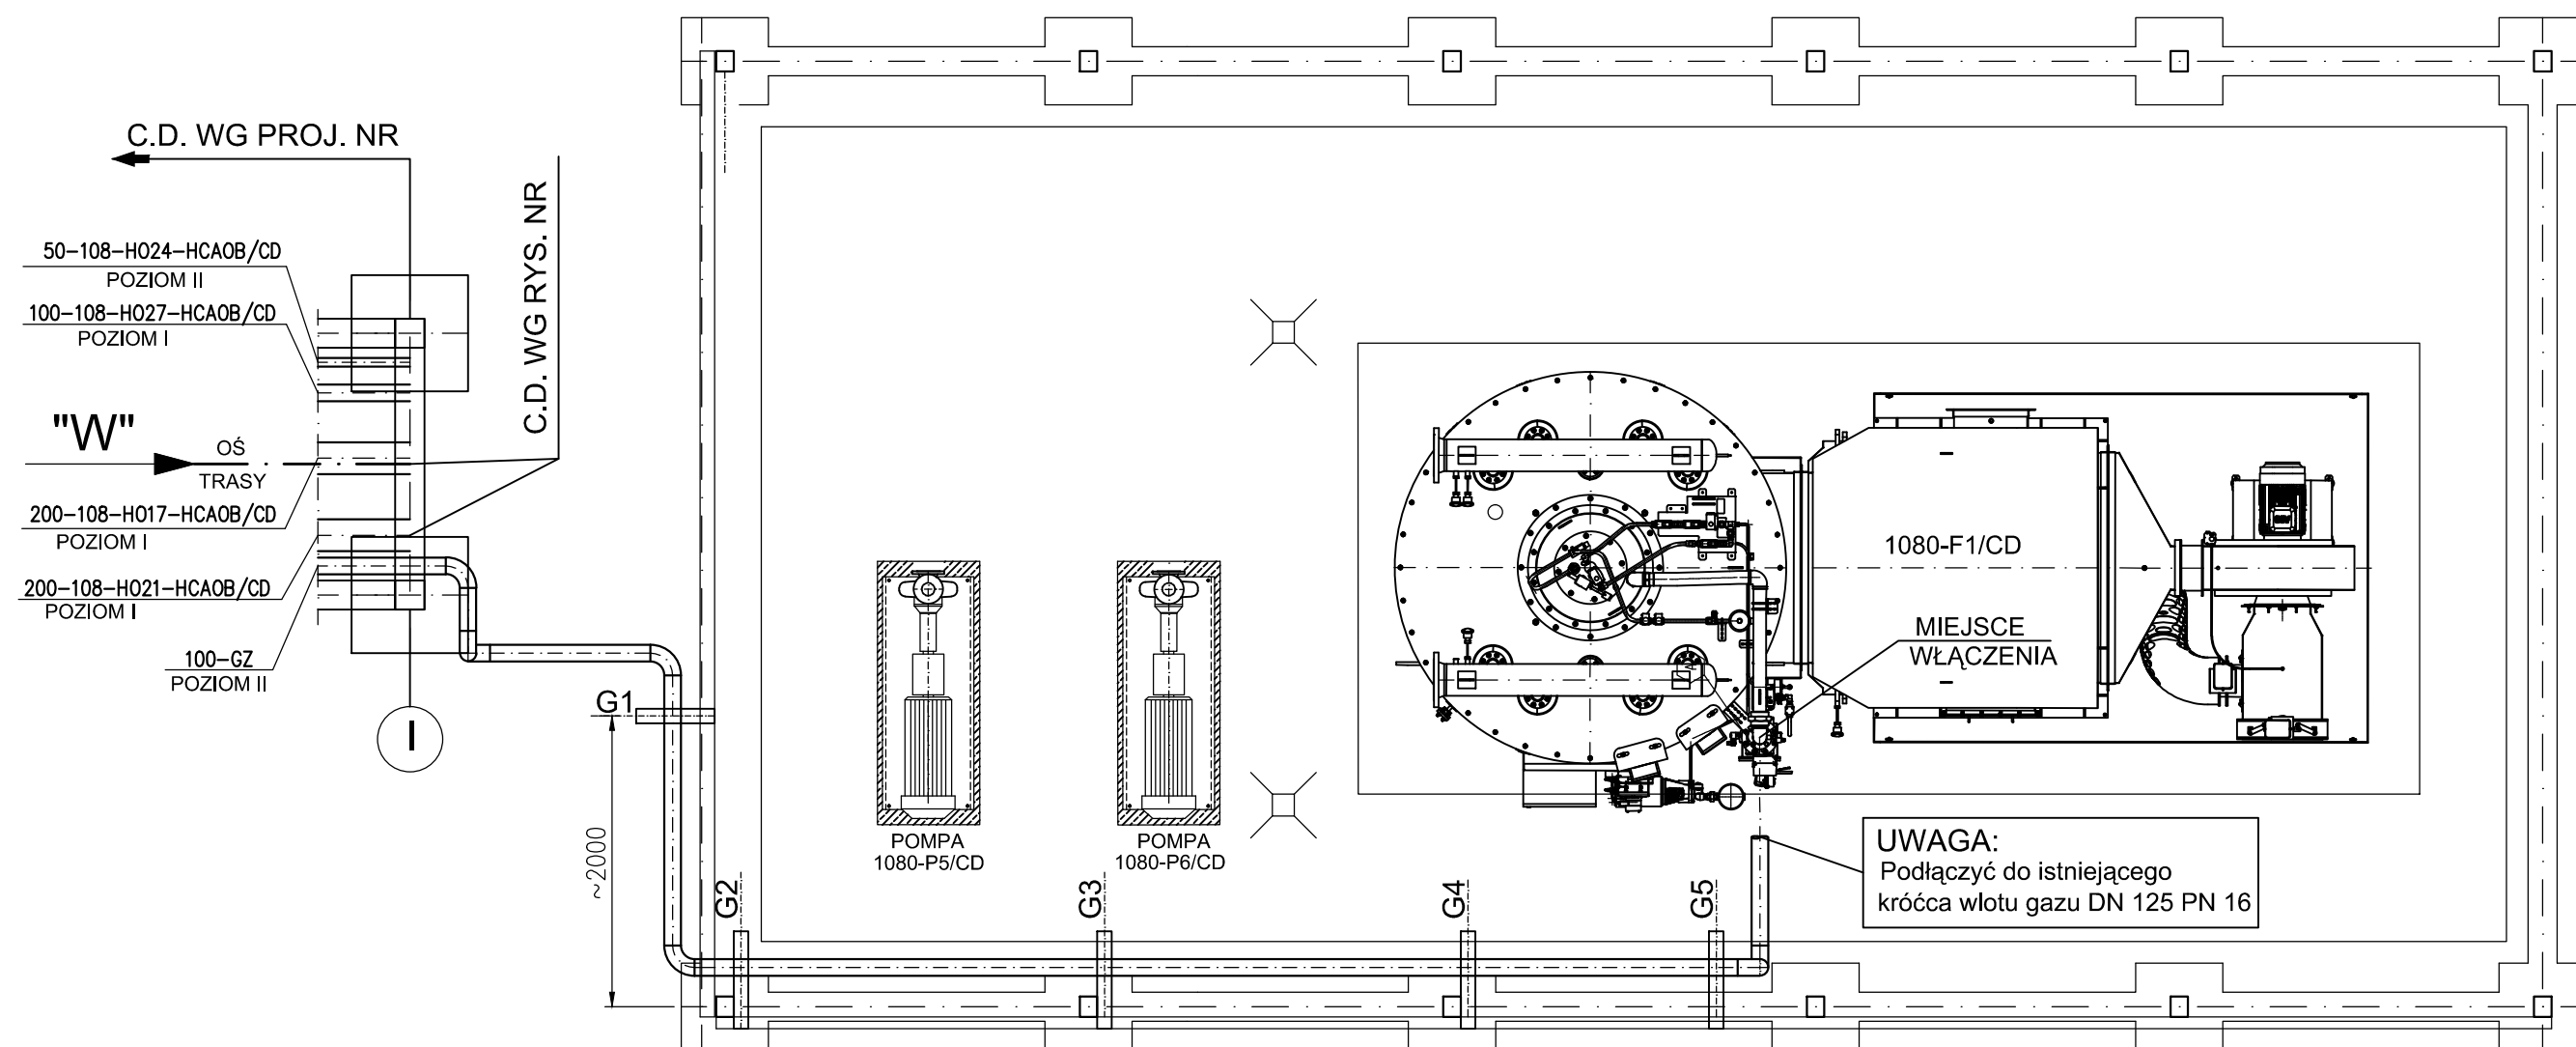

Nr rewizji	Treść rewizji				Projektant		
Projektował	M.Pawłowski	02.2025		Inwestor: UNIMOT BITUMEN SP.Z.O.O.			
Opracował	M.Pawłowski	02.2025		Zadanie inwest: MONTAŻ NOWEGO PIECA BABCOOK 5 MW			
				Objekt: INSTALACJA PRODUKCJI ASFALTÓW			
Prac:	Nazwisko	Data	Podpis	Nazwa rysunku:			
Tytuł rysunku: ORUROWANIE PIECA TPC 5000B–HRV RUROCIĄG GAZU 100–GZ							
Podziałka: 1:50	ULSON				Nr projektu: 64/05/III–6/CD–1		
Format: A2	FIRMA ULSON URSZULA PAWŁOWSKA ul. WARSZAWSKA 29 32–095				Nr rysunku: 64/05/III–6/7/CD–1		
UNIMOT BITUMEN							
Nr arch.	Obszar	Podobszr	Umowa	Nr dokumentu	Strona	Stron	Nr rewizji
19472/CD–1	10	80	BIT/NZJ/17/2025	DR 40133/CD–1	1	1	0